



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 5, tagumine tuba	Mart Jõgioja	12.01.2004	9:17:26

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	25,0°C
Välis temperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91

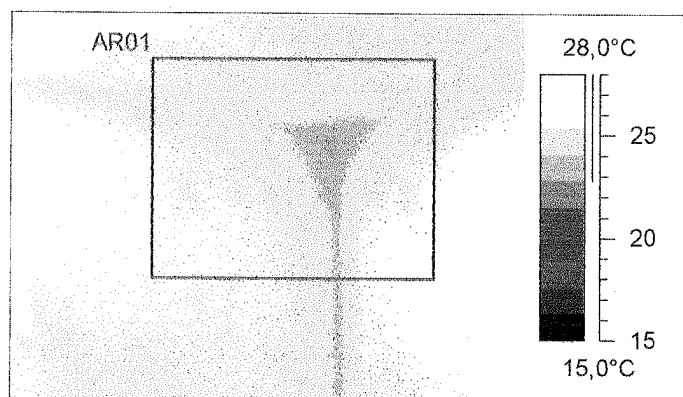

Ülanurk aknast vasakul

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	26,4°C
AR01 : min	22,4°C
AR01 : keskm.	25,1°C

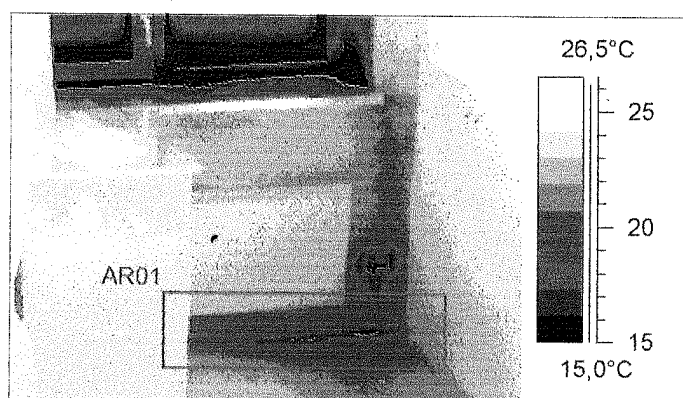

Akanalune seiniosa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	24,4°C
AR01 : min	15,3°C
AR01 : keskm.	20,5°C