



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 4, köök	Mart Jõgioja	12.01.2004	9:21:36

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	23,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91

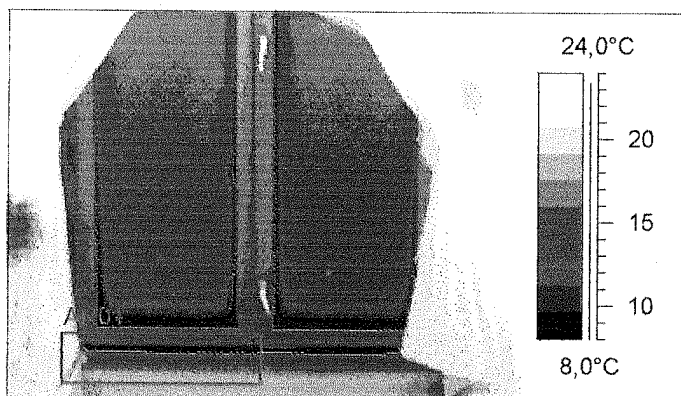

Akna alaosa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	21,4°C
AR01 : min	6,4°C
AR01 : keskm.	14,8°C

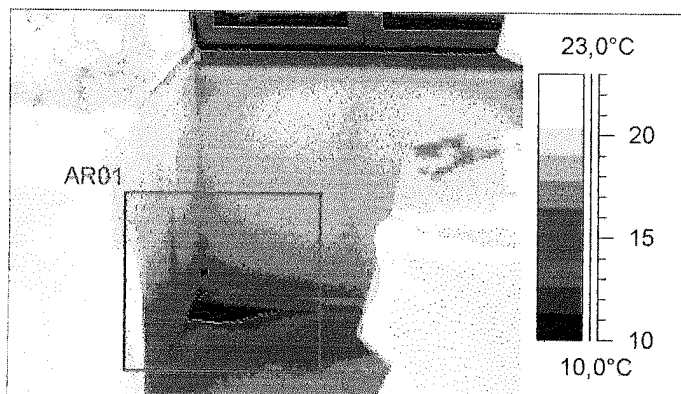

Alanurk aknast vasakul

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	21,8°C
AR01 : min	8,1°C
AR01 : keskm.	16,3°C