



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 4, tagumine tuba	Mart Jõgioja	12.01.2004	9:27:18

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	17,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m

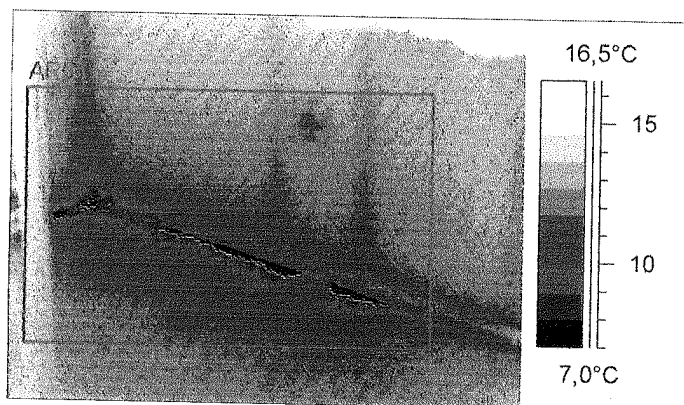


Alanurk aknast vasakul

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	15,4°C
AR01 : min	5,2°C
AR01 : keskm.	11,5°C

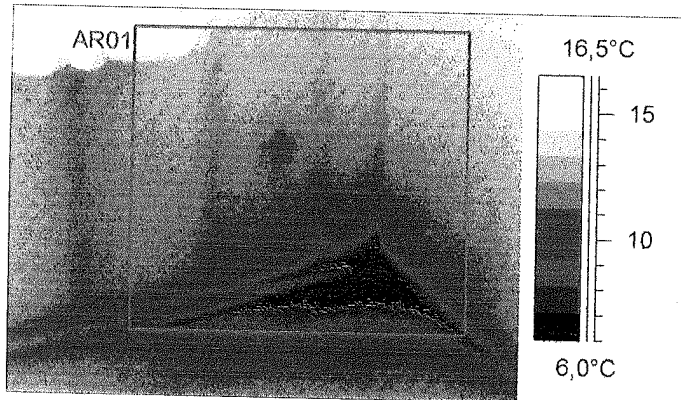

Alanurk aknast paremal

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	15,9°C
AR01 : min	2,5°C
AR01 : keskm.	11,1°C

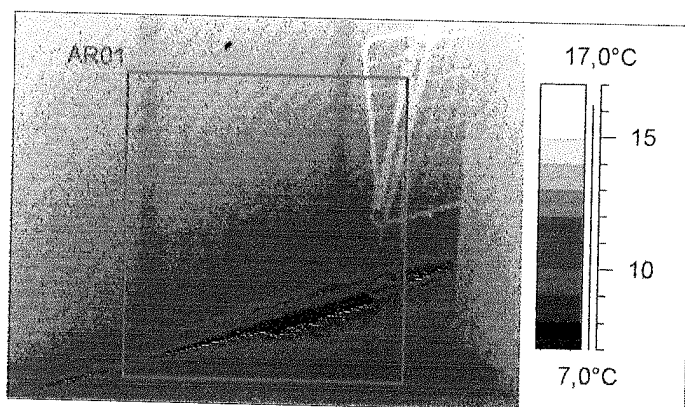

Otsaseina ja põranda nurk

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	15,3°C
AR01 : min	4,5°C
AR01 : keskm.	11,6°C