


Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 4, elutuba	Mart Jõgioja	12.01.2004	9:30:23

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	22,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m




Akna vasakp. alanurk

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	18,9°C
AR01 : min	2,5°C
AR01 : keskm.	12,0°C

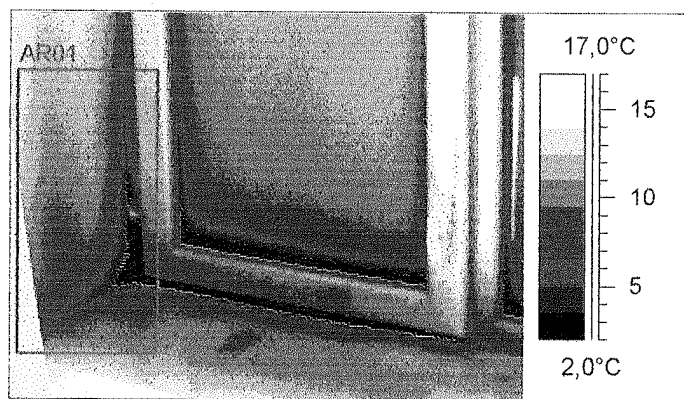

Akna vasakp. alanurk

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	19,9°C
AR01 : min	-0,5°C
AR01 : keskm.	9,8°C

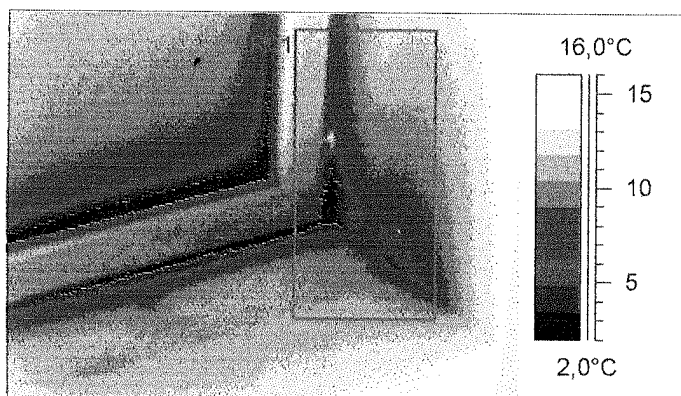

Akna paremp. alanurk

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	13,1°C
AR01 : min	1,2°C
AR01 : keskm.	9,0°C