



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 4, elutuba	Mart Jõgioja	12.01.2004	9:32:14

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	22,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91

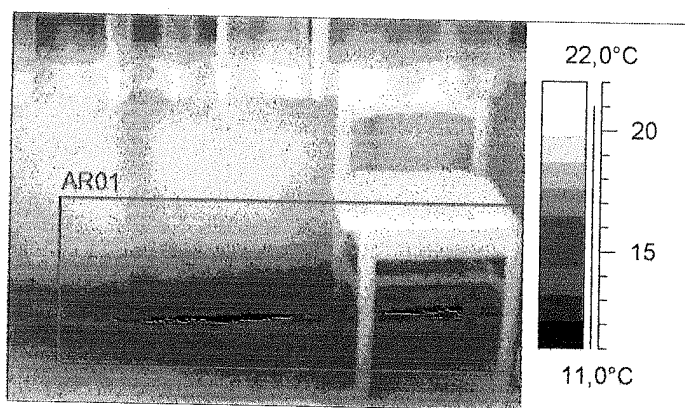

Seina ja põranda nurk akna all

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	20,8°C
AR01 : min	9,8°C
AR01 : keskm.	16,6°C

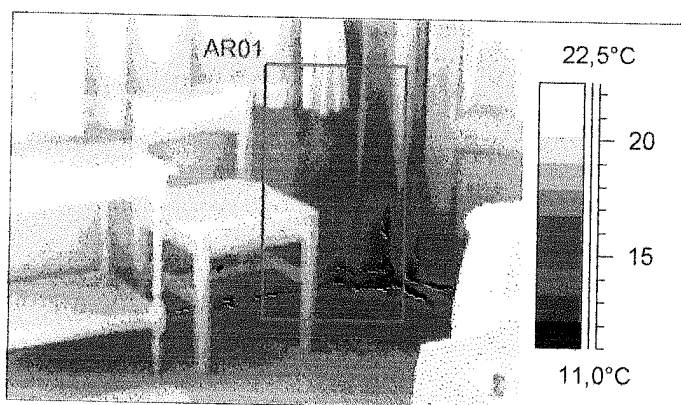

Seina alaosa aknast paremal

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	21,9°C
AR01 : min	9,1°C
AR01 : keskm.	16,4°C