



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 2, väiksem tuba, sein aknast paremal	Mart Jõgioja	12.01.2004	9:36:29

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	22,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m

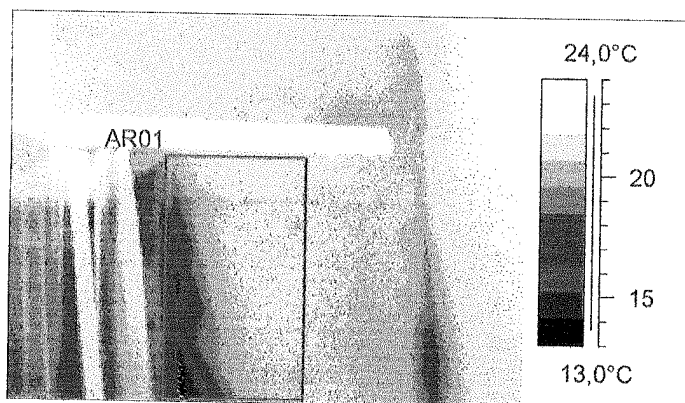


Ülaosa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	21,8°C
AR01 : min	13,2°C
AR01 : keskm.	19,9°C

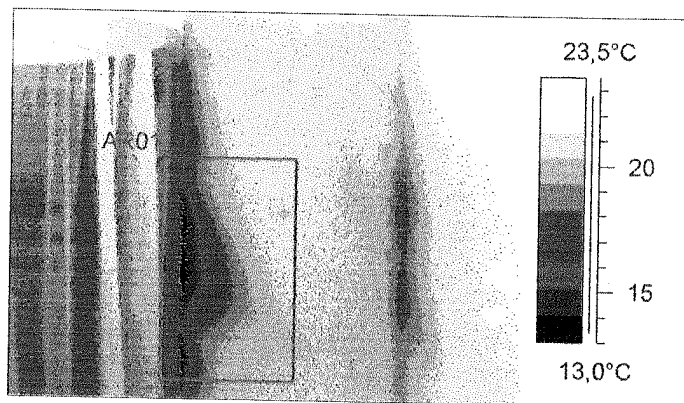

Keskel

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	21,4°C
AR01 : min	13,0°C
AR01 : keskm.	18,7°C

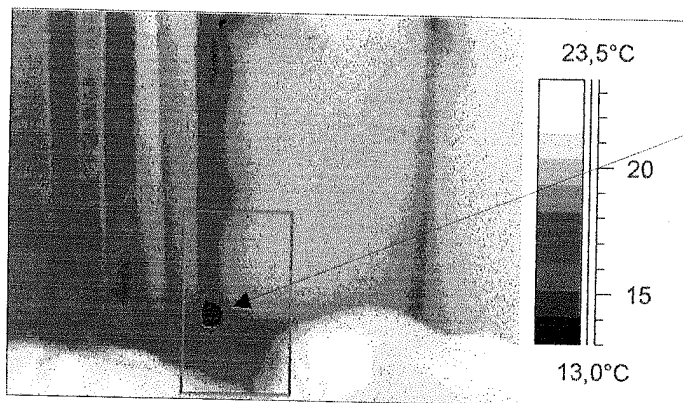

Alaosa
Pistikupesa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	22,1°C
AR01 : min	10,2°C
AR01 : keskm.	18,1°C