



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 6, aken köögis	Mart Jõgioja	12.01.2004	10:04:23

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	18,0°C
Välisemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91

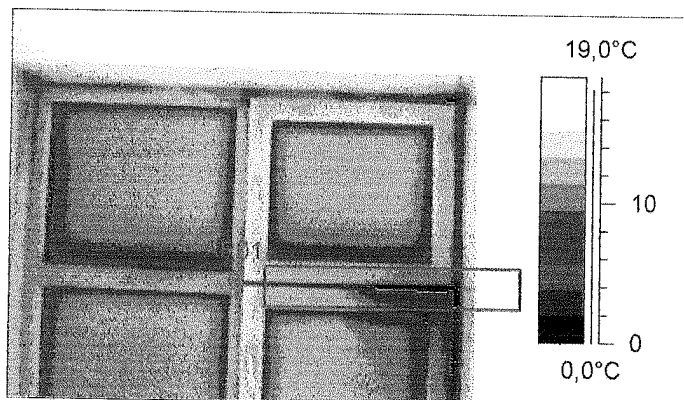

Ülaosa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	18,2°C
AR01 : min	-4,5°C
AR01 : keskm.	11,1°C

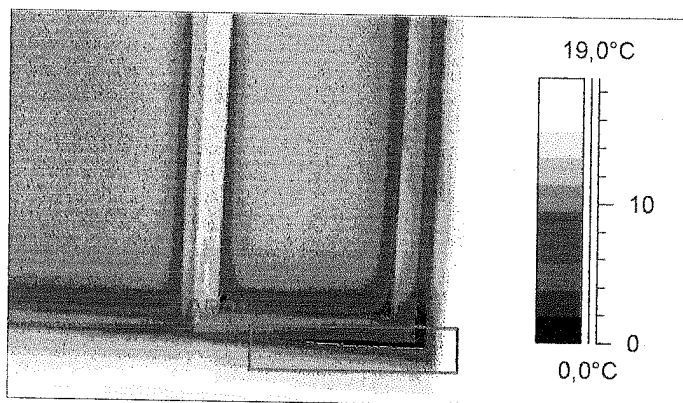

Alaosa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	18,3°C
AR01 : min	-1,6°C
AR01 : keskm.	9,2°C