
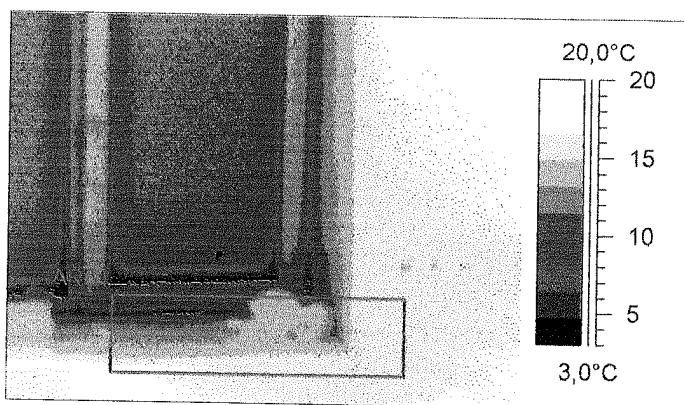
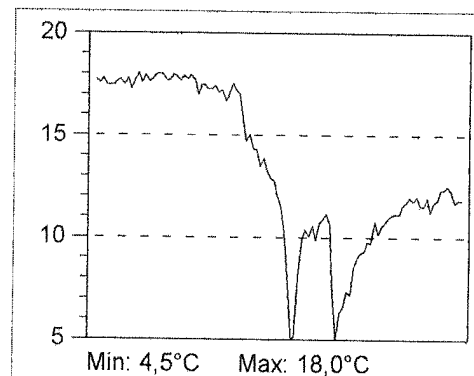


Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 6, külgseinapoolne tuba	Mart Jõgioja	12.01.2004	10:12:15

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	19,0°C
Välis temperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91

Akna alaosa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	18,9°C
AR01 : min	2,2°C
AR01 : keskm.	14,4°C

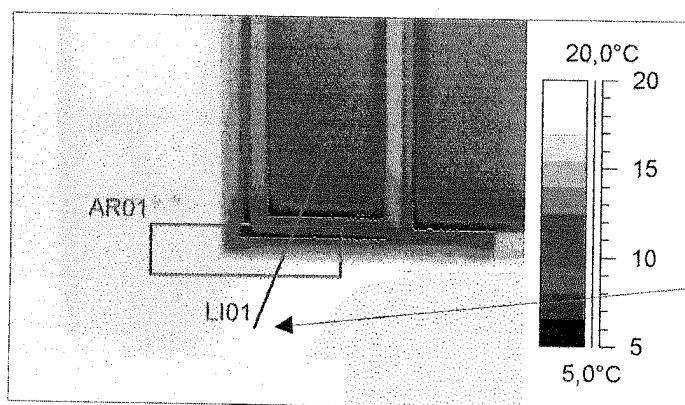

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	18,7°C
AR01 : min	3,9°C
AR01 : keskm.	13,6°C