



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 1, köögi aken	Mart Jõgioja	12.01.2004	10:15:24

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	20,0°C
Välis temperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91

Vasakp. alaosa

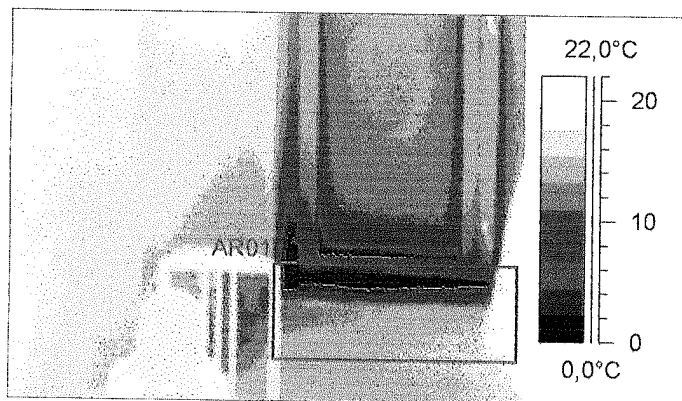

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	19,7°C
AR01 : min	-4,2°C
AR01 : keskm.	11,5°C

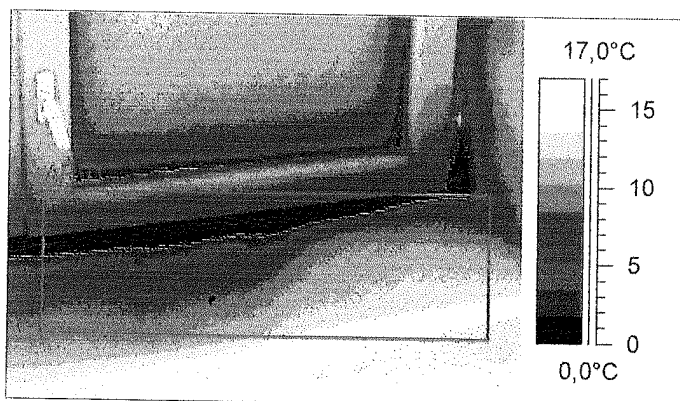

Paremp. alaosa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	15,6°C
AR01 : min	-4,7°C
AR01 : keskm.	7,8°C