



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 1, elutuba	Mart Jõgioja	12.01.2004	10:21:28

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	20,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91

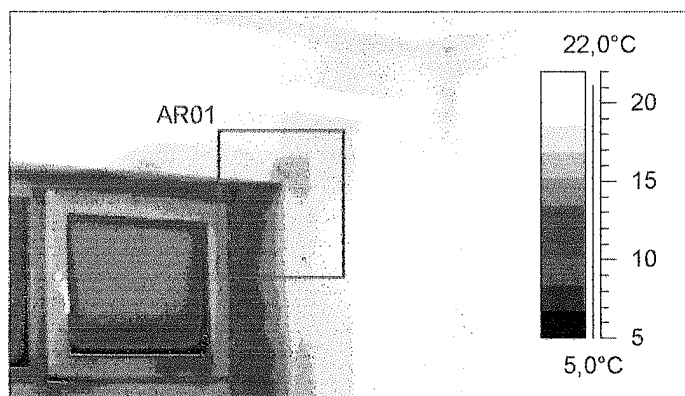

Akna paremp. ülanurk

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	19,6°C
AR01 : min	7,0°C
AR01 : keskm.	16,2°C

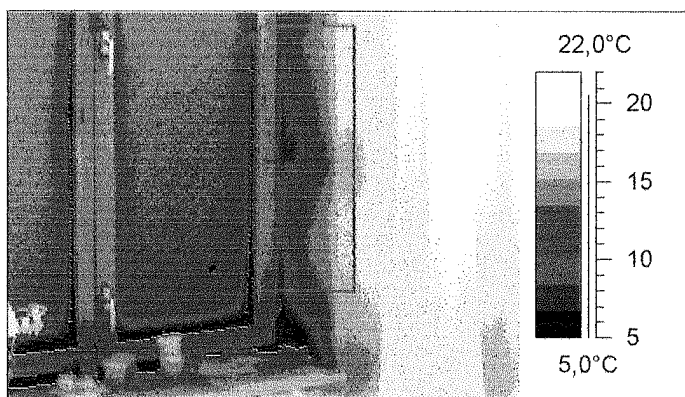

Akna paremp. alanurk

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	18,3°C
AR01 : min	6,9°C
AR01 : keskm.	13,5°C