



Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 1, külgliseinapoolne tuba	Mart Jõgioja	12.01.2004	10:28:22

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	21,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91

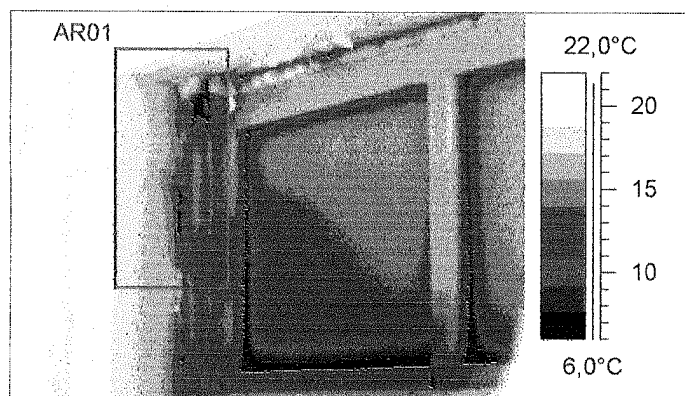

Akna vasakp. pösk

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	20,4°C
AR01 : min	1,8°C
AR01 : keskm.	15,4°C

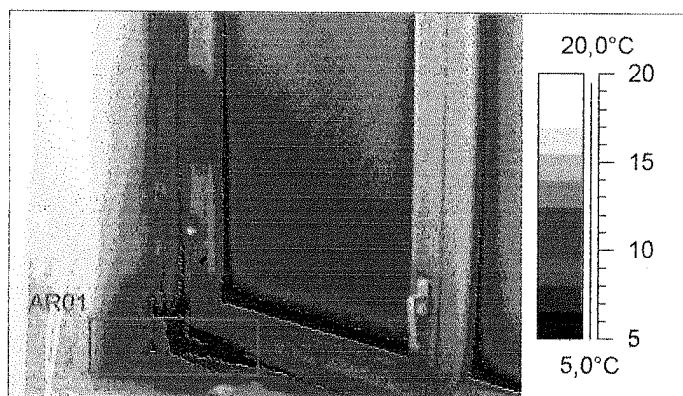

Alaosa

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	15,7°C
AR01 : min	-2,0°C
AR01 : keskm.	8,9°C